


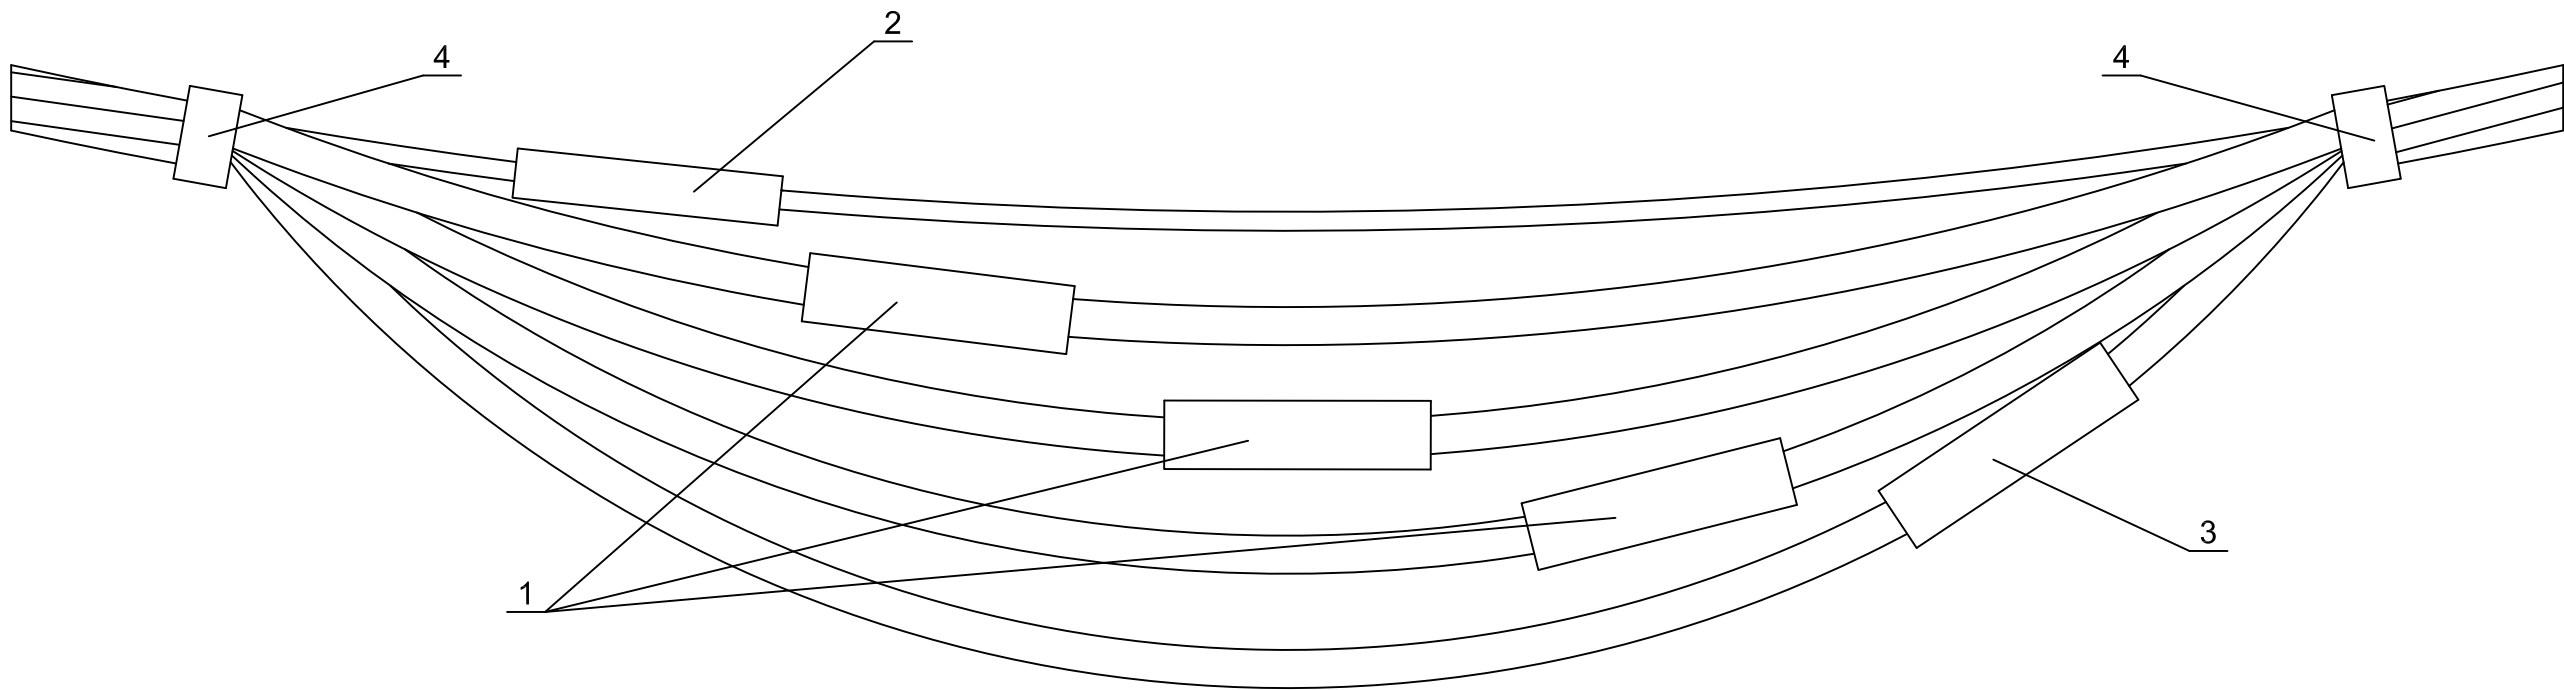

Провода, условно, показаны расплетенными

поз.	Наименование обозначение	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение
	Линейная арматура			
1	Гильзы изолированные ГИФ для фазных жил СИП:	3	0,1	
	ГИФ 35 для фазных жил сечением 35 мм², ГИФ 50 - сечением			
	50 мм², ГИФ 70 - 70 мм², ГИФ 95 - 95 мм², ГИФ 120 - 120 мм²			
2	Гильзы изолированные ГИН для нулевой жилы СИП: ГИН 50 для	1	0,1	
	нулевых жил сечением 50 мм², ГИН 70 - 70 мм², ГИН 95 - 95 мм²			
3	Гильзы изолированные для абонетских ответвительных проводов ГИА 16-25 для жилы освещения 16-25 мм²	1	0,025	
4	Хомут для СИП ХС-180, d 10-45 мм, для СИП 35-95 мм²	2	0,026	
	Хомут для СИП ХС-260, d 26-66 мм, для СИП 120мм²		0,036	

						НТЦ - 35.0016 - 26				
						Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 с линейной арматурой компании ИЕК. [®]				
						Материалы для проектирования				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал	Гореленко					Соединение СИП в пролете		Стадия	Лист	Листов
Проверил	Руднев							Р	1	1
Утвердил	Кушулинская							 АО "НТЦ ФСК ЕЭС"		
Н.контроль	Фирсов									